

СОДЕРЖАНИЕ

Назначение	2
Технические характеристики	2
Комплектность	2
Устройство и принцип работы	3
Указания мер безопасности	3
Транспортирование и хранение	3
Свидетельство о приемке	3
Гарантии изготовителя	4
Сведения об утилизации	4
Схема подключения	5
Присвоение блокам номера в сети	6

1 НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Блок аналогового вывода **БВА-04** предназначен для преобразования сигнала ШИМ, поступающего с контроллера К1 в унифицированные сигналы постоянного тока 0 - 5 мА, 0 - 20 мА, 4 - 20 мА, 0 - 10 В.

Блок **БВА-04** применяется для совместной работы с контроллерами К1 производства "Промприлад".

1.2 Блок не предназначен для работы во взрывоопасных помещениях.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Количество каналов	4
- Типы выходных аналоговых сигналов	0 - 5 мА, 0 - 20 мА, 4 - 20 мА, 0 - 10 В
- Максимальное сопротивление нагрузки аналогового выхода	400 Ом
- Интерфейс связи с контроллером	RS485
- Протокол связи	ModBus (модифицированный)
- Скорость передачи данных	115,2 Кбит/с
- Гальваническая развязка	трехуровневая
- Напряжение питания	12 В
- Потребляемая мощность, не более	2 Вт
- Рабочие условия применения:	температура окружающего воздуха от -20 до 50°C
	влажность воздуха 80% при температуре 25°C
- Степень защищенности корпуса	IP 40 по ГОСТ 14254
- Масса, не более	0,2 кг
- Габаритные размеры	87 x 68 x 65 мм
- Крепление корпуса	динрейка

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1 В комплект поставки входит:

- блок БВА-04	1 шт.
- руководство по эксплуатации	1 шт.
- потребительская тара	1 шт.

4 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

4.1 Элементы электрической схемы блока расположены на печатной плате и заключены в корпус из изоляционного материала. На передней стороне корпуса расположен светодиод, индицирующий нормальную работу блока в сети (RS485) (мигание).

По краям корпуса расположены клеммники для подключения исполнительных устройств, электропитания и линии интерфейсной связи.

4.2 Принцип работы блока основан на приеме и обработке цифровой информации, приходящей с контроллера K1 и преобразовании ее в управляющие унифицированные сигналы постоянного тока.

5 УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 При работе с блоком необходимо соблюдать правила техники безопасности.

5.2 Подключение блока осуществлять по схеме производителя, находящейся в данном руководстве.

5.3 Все операции по подключению блока осуществлять при отключенном электропитании.

6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

6.1 Блок можно транспортировать в закрытом транспорте любого вида. При транспортировании воздушным транспортом блок должен быть размещен в герметезированном отсеке.

Предельные условия транспортирования:

- температура окружающего воздуха минус 50, плюс 50°C;
- относительная влажность воздуха 98% при температуре 35°C;
- атмосферное давление 84 - 106,7 кПа (630 - 800 мм. рт. ст.);
- максимальное ускорение механических ударов 30 м/с² при частоте 80 - 120 ударов в минуту.

Железнодорожные вагоны, контейнеры, кузова автомобилей, используемые для транспортирования прибора, не должны иметь следов перевозки цемента, угля, химикатов и т. д.

6.2 Блок, до введения в эксплуатацию должен храниться в упаковке предприятия-изготовителя при температуре окружающего воздуха от 5 до 40°C и относительной влажности воздуха до 80% при температуре 25°C.

Хранение прибора без упаковки следует производить при температуре окружающего воздуха от 10 до 35°C и верхнем значении относительной влажности 80% при температуре 25°C.

В помещениях для хранения не должно быть пыли, паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.

При хранении прибора в потребительской таре количество рядов складирования по высоте не должно превышать десяти.

7 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

7.1 Блок аналогового вывода БВА-04 соответствует техническим характеристикам, указанным в данном Руководстве и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска




Штамп ОТК

8 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- 8.1 Изготовитель гарантирует соответствие блока требованиям технических характеристик при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
- 8.2 Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня ввода блока в эксплуатацию, но не более 24 месяца со дня изготовления.
- 8.3 Гарантийный срок хранения - 12 месяцев со дня изготовления.
- 8.4 Претензии к качеству блока принимаются к рассмотрению и гарантийный ремонт производится при наличии свидетельства о приемке предприятия-изготовителя.
- 8.5 Изготовитель несет ответственность за качество блока, поставляемого на экспорт, в течение 12 месяцев со дня проследования его через государственную границу Украины при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения в соответствии с эксплуатационной документацией, входящей в комплект поставки.

Адрес изготовителя:

ЧНПП “ПРОМПРИЛАД”
10001, г.Житомир
ул. Ватутина, 71
ул. Гоголя, 58 (✉)


 /  (0412) 36-15-93
 (0412) 44-51-98

E-mail: promprylad@rambler.ru
www.promprylad.com

9 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

- 9.1 Утилизацию входящих в состав блока компонентов, которые содержат металлы, проводить в соответствии с ДСТУ 3211 “Брухт та відходи кольорових металів і сплавів. Загальні технічні умови”.
- 9.2 Утилизацию печатных плат после истечения срока эксплуатации блока производить в соответствии с типовыми процессами утилизации.
- 9.3 Корпус блока утилизируется в соответствии с СН 3197.

10 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

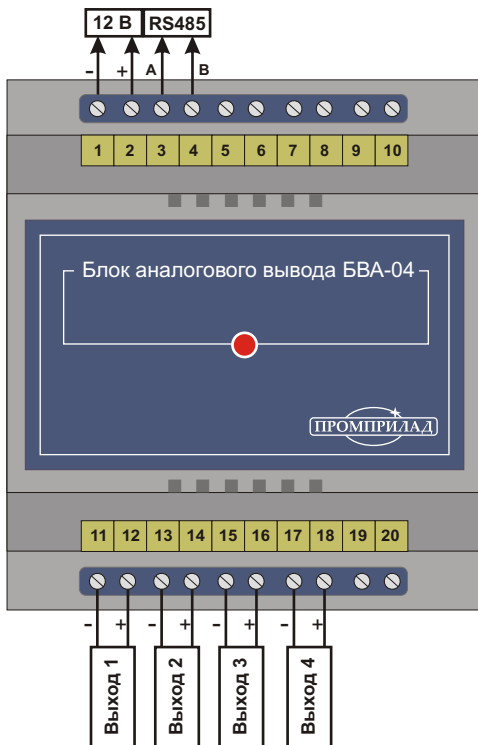

* Выход: 4-20 мА, 0-20 мА,
0-5 мА, 0-10 В

Рисунок 1

11 ПРИСВОЕНИЕ БЛОКАМ НОМЕРА В СЕТИ

11.1 Для идентификации блока в сети, ему необходимо присвоить номер. Для присвоения номера необходимо открыть корпус блока, открутив 4 угловых винта и определенным образом установить джамперы на плате, находящиеся в правой верхней ее части (Рис. 2).

Положение джамперов и номера блоков



Рисунок 2

	-	№1
	-	№2
	-	№3
	-	№4
	-	№5
	-	№6
	-	№7
	-	№8

11.2 После установки номера - закройте корпус блока.

11.3 При продаже контроллера с блоками ввода-вывода предприятие-изготовитель производит установку номеров блоков в сети и на корпусе блоков устанавливает наклейку с соответствующим номером.